Påspændingstermometer

* Varmeanlæg
* Køleanlæg

Termometer, type TCB080A-Clip - VVS-nummer: 480667-11x

Anvendelsesområde		Gradering °C	Nøjagtighed Klasse 1
Varmeanlæg:	¾"...1¼" DN20...DN32	0-120	±2°C
Varmeanlæg:	1¼"...2" DN32...DN50	0-120	±2°C
Køleanlæg:	¾"...1¼" DN20...DN32	-20/+40	±1°C
Køleanlæg:	1¼"...2" DN32...DN50	-20/+40	±1°C

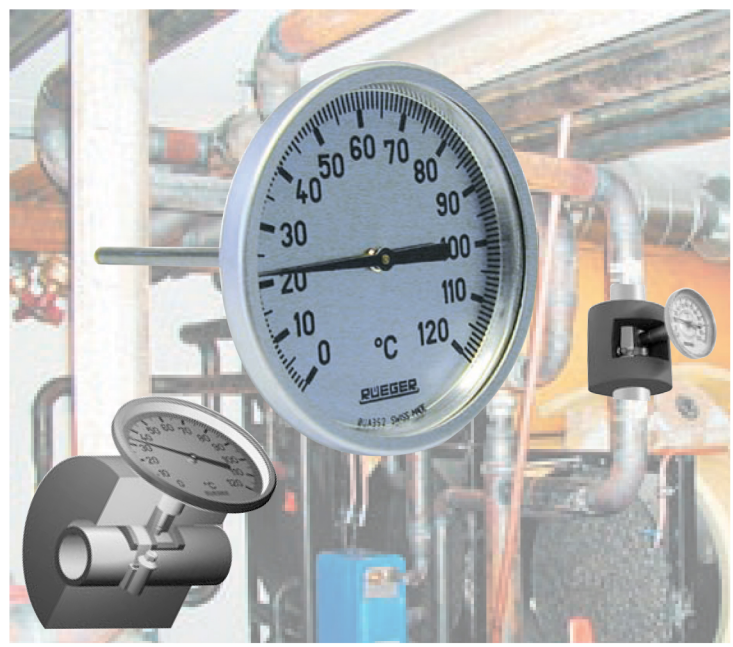

Specifikationer f. TCB080B-Clip	
Hus:	Ø80 mm, aluminium
Føler:	Ø6 mm, messing
Gradering:	0-120°C
Følerlængde:	50 mm
Option:	*70 og 90 mm*
Følersystem:	Bi-metal
Nøjagtighed:	Klasse 1 iht. EN 13190

Bestillingsnøgle for Clip-termometre				
TCB080A	0-120°C	¾-1¼"	L50	**480667-110**
-		1¼-2"	L50	**480667-112**
TCT075A	0-120°C	¾-1¼"	L50	**480667-010**
-		1¼-2"	L50	**480667-012**
Andre versioner af Clip-termometre bestilles i klartekst:				
TCT075A-Clip		□75 mm	Kunststofhus, firkantet	
TCT080A-Clip		Ø80 mm	Rustfrit hus	
TCT100A-Clip		Ø100 mm	Rustfrit hus	
Gradering:		0-80°C, 0-120°C, -20/+40°C		
Sokkel:		L50, L70, L90, L110, L130		
Spændebånd:		¾"...1¼", 1¼"...2"		
f.eks.:		*TCT100A, 0-120°C, L90, ¾-1¼"*		

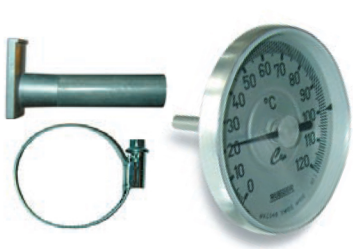

Et sæt består af:
- *1 × termometer*
- *1 × sokkel*
- *1 × spændebånd*

Rüeger termometer, type TCB080A-Clip er velegnet til måling af temperaturer udenpå rør, dvs. uden dykrørslomme.

Disse termometre har en nøjagtighed i henhold til Klasse 1, det vil sige, at de er i den bedste nøjagtighedsklasse for mekaniske termometre.

Termometeret er ikke kun en "indikator" men et nøjagtigt måleinstrument.

TCB080A-Clip monteres ved hjælp af en sokkel og et spændebånd direkte på røret. For en korrekt visning kræves der, at der isoleres udenom soklen, som vist på billedet.

Rüeger justerer alle termometre fra fabrikken, hvorfor det normalt ikke er nødvendigt med en re-justering.

Dog kan stød og slag, måske fra en hårdhændt transport, gøre det nødvendigt at justere instrumentet.

Termometeret kan let justeres i bunden af føleren, ved hjælp af en unbrackonøgle.

BS SPECIALSLANGER A/S
SMEDELAND 14 2600 GLOSTRUP TLF: 43 444 614 WWW.BSSP.DK